

Reporte de asignación mediante el modelo MACC para la bolsa 3 de proyectos en la sub-área(s) Córdoba-Sucre-Cerromatoso



Subdirección de Energía Eléctrica Grupo de Transmisión, Distribución y Cobertura

2023

F-DO-03 – V2

2022/08/12

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera "Copia No Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en el Sistema de Gestión Único Estratégico de Mejoramiento - SIGUEME.



Tabla de contenido

Introducción	3
Información de las solicitudes presentadas en la subárea(s) Cordoba-Sucre-Cerromatoso	3
Resultados de la asignación mediante el MACC:	7



Introducción

Este documento tiene como objetivo presentar a los interesados un reporte de los resultados obtenidos con respecto a la asignación de capacidad de transporte mediante el Modelo de Asignación de Capacidad de Conexión – MACC para la subárea(s) Córdoba-Sucre-Cerromatoso

Información de las solicitudes presentadas en la subárea(s) Córdoba-Sucre-Cerromatoso

A continuación, se presenta la información básica de las diferentes solicitudes presentadas en la subárea(s) Córdoba-Sucre-Cerromatoso. En total, para esta subárea, se evaluaron 168 alternativas de conexión, correspondientes a 93 solicitudes de conexión, en donde se destacan los proyectos basados en la tecnología Solar FV con 91 solicitudes y una capacidad de transporte solicitada total de 5381 MW, tal y como se puede observar en la figura 1.

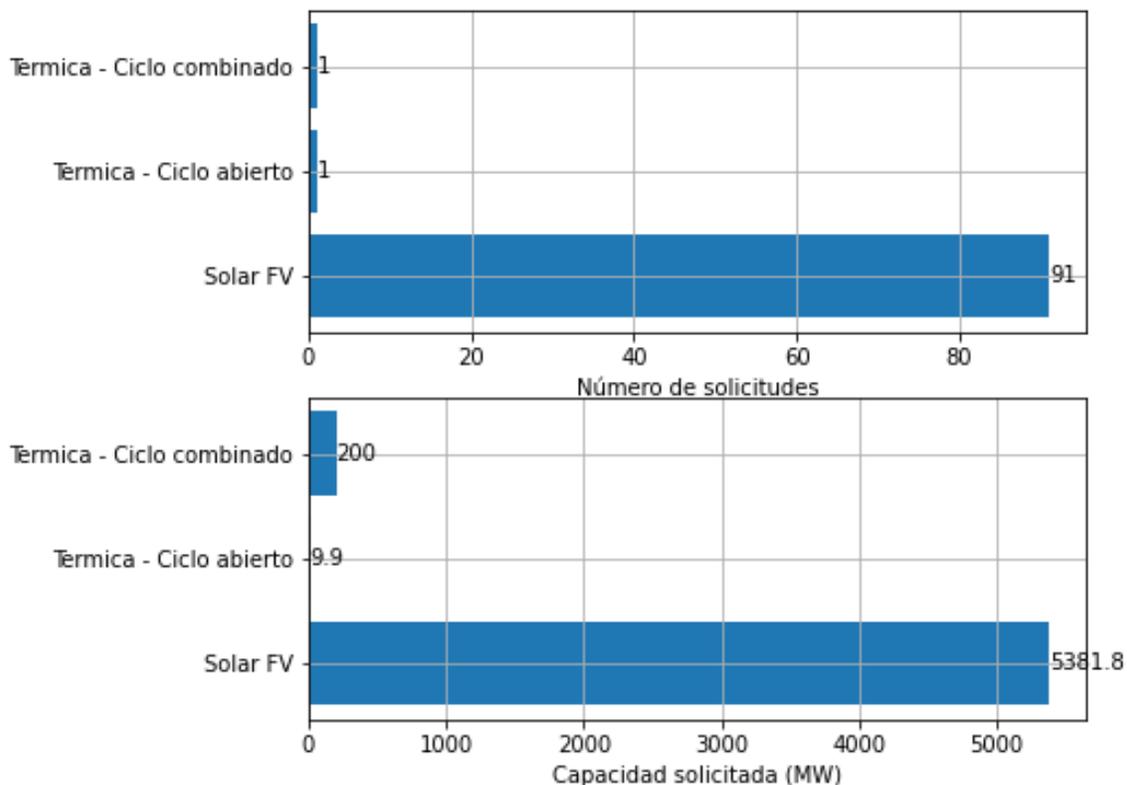


Figura 1. Número de solicitudes y capacidad solicitada por tecnología en la subárea Córdoba-Sucre-Cerromatoso.

Por otra parte, analizando las alternativas de conexión presentadas en cada una de las solicitudes, se puede observar en la figura 2, que la subestación con mayor cantidad de solicitudes de conexión es Sierra Flor 110 con 12 solicitudes.

Número de alternativas de conexión por subestación en Cordoba-Sucre-Cerromatoso

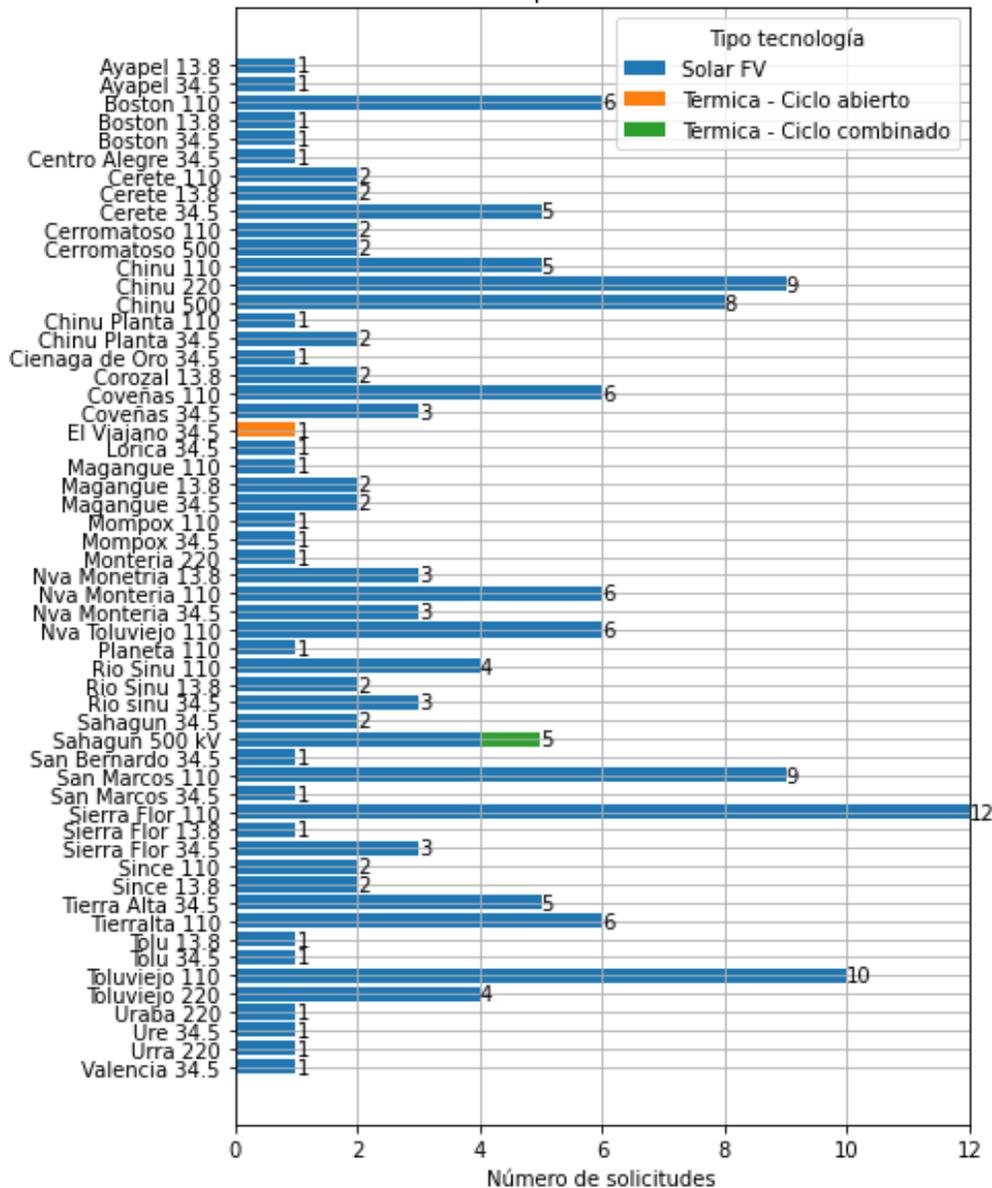


Figura 2. Número de solicitudes por subestación en la subárea Cordoba-Sucre-Cerromatoso.

Además, en la figura 3 se observa que en la subestación Sahagun 500 kV presentó la mayor capacidad de transporte solicitada con 1350 MW.

Capacidad de alternativas de conexión por subestación en Cordoba-Sucre-Cerromatoso

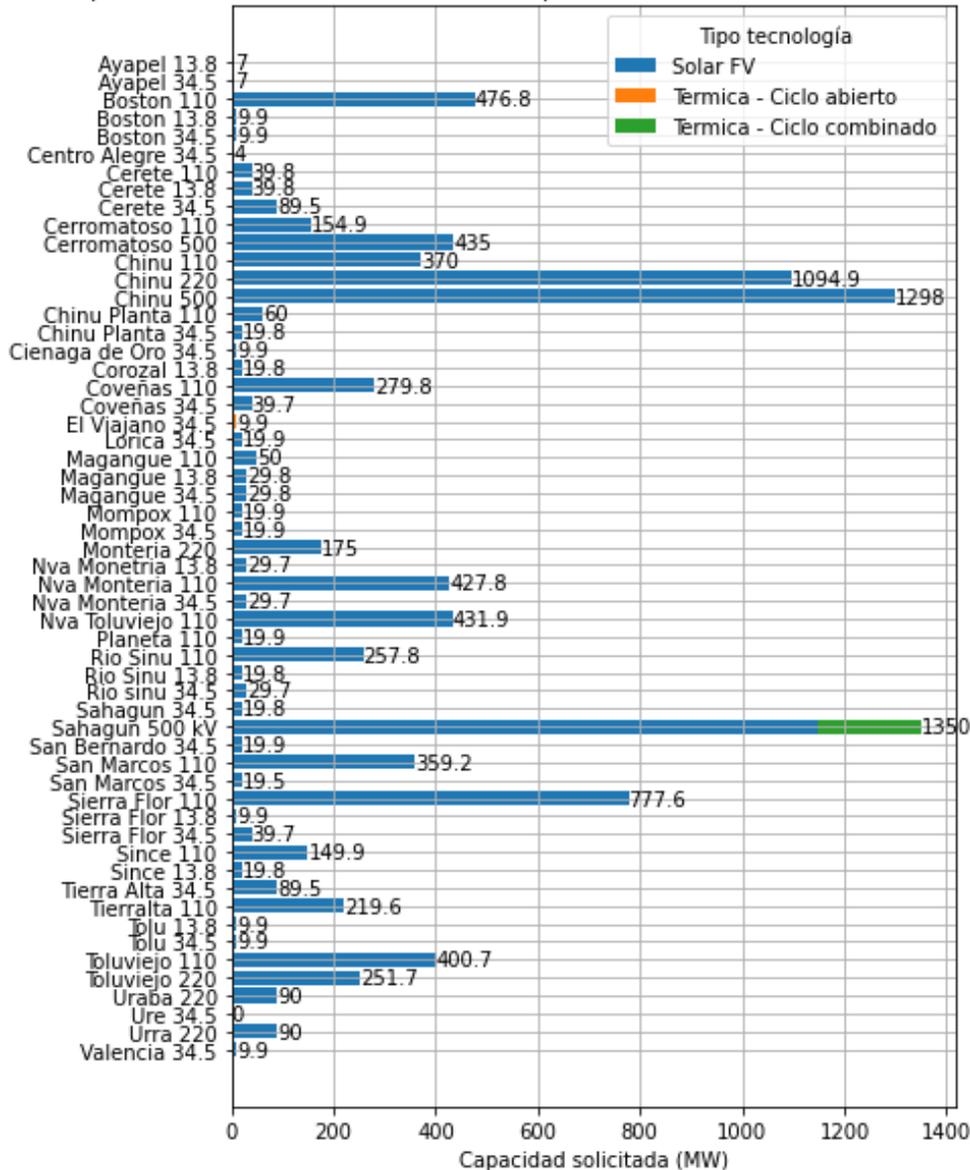


Figura 3. Número de solicitudes por subestación en la subárea Cordoba-Sucre-Cerromatoso.

Finalmente, en las figuras 4 y 5 se hace una categorización de las solicitudes de conexión presentadas en la subárea(s) Cordoba-Sucre-Cerromatoso a partir de la Fecha de Puesta en Operación – FPO solicitada y del tipo de tecnología en la cual se basan dichas solicitudes, en donde se desataca el año 2025 como el año en el que se presentaron mayor cantidad de FPO.

Número de solicitudes de conexión por FPO en Cordoba-Sucre-Cerromatoso

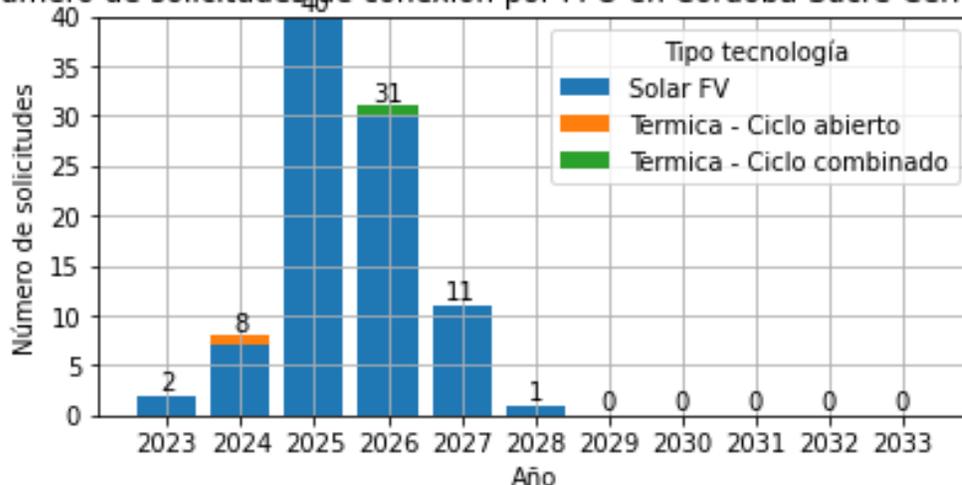


Figura 4. Número de solicitudes de conexión por FPO en Cordoba-Sucre-Cerromatoso

Capacidad de solicitudes de conexión por FPO en Cordoba-Sucre-Cerromatoso

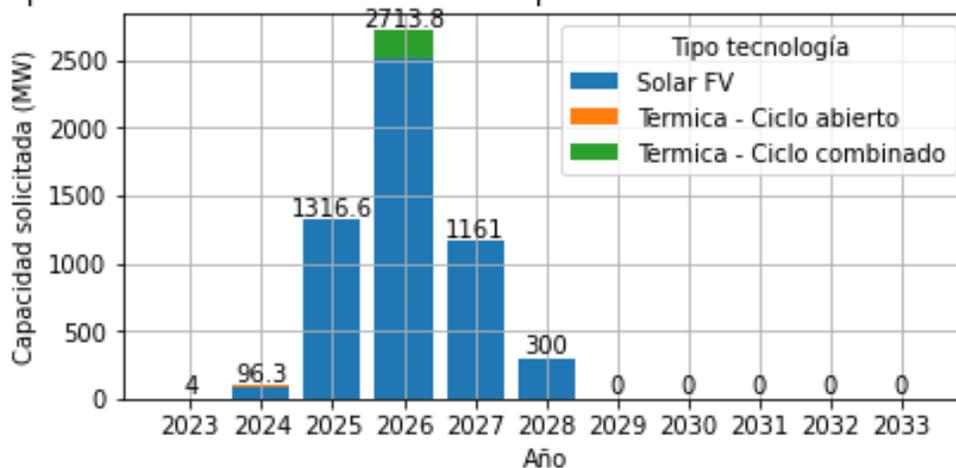


Figura 5. Capacidad de solicitudes de conexión por FPO en Cordoba-Sucre-Cerromatoso.

Resultados de la asignación mediante el MACC:

Teniendo en cuenta los diferentes parámetros calculados como: la capacidad de transporte de cada una de las subestaciones que pertenecen a la subárea(s) Córdoba-Sucre-Cerromatoso, la capacidad excedente de cortocircuito de estas, la zonificación y los beneficios de cada uno de los proyectos, se realiza la optimización de la asignación de manera que se maximicen los beneficios percibidos por el sistema y se maximice la capacidad asignada. Los parámetros utilizados en el modelo se reportan en los anexos de este documento.

Es importante mencionar que los resultados de la asignación mediante el modelo MACC, presentados en este documento, están sujetos a la validación eléctrica, por lo que no representan la asignación definitiva del punto de conexión de los diferentes proyectos evaluados.

A continuación, se presenta la información básica de las diferentes solicitudes asignadas mediante el modelo MACC. En total, para esta subárea, se asignaron 20 solicitudes de conexión con una capacidad de transporte total de 1777 MW, tal y como se puede observar en la figura 6.

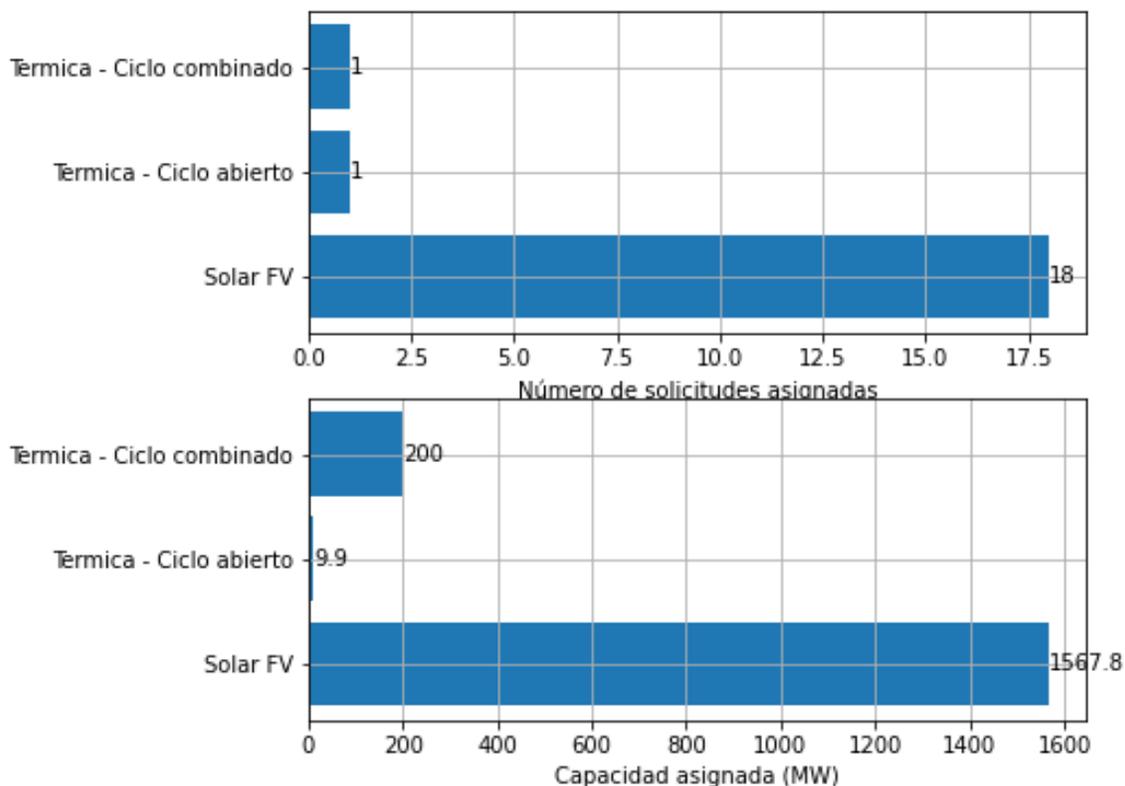


Figura 6. Número de solicitudes y capacidad asignada por tecnología en la subárea Córdoba-Sucre-Cerromatoso.

Por otra parte, analizando las solicitudes de conexión asignadas, se puede observar en la figura 7 que la subestación con mayor número de proyectos asignados es Chinu 500 con un total de 3 proyectos.

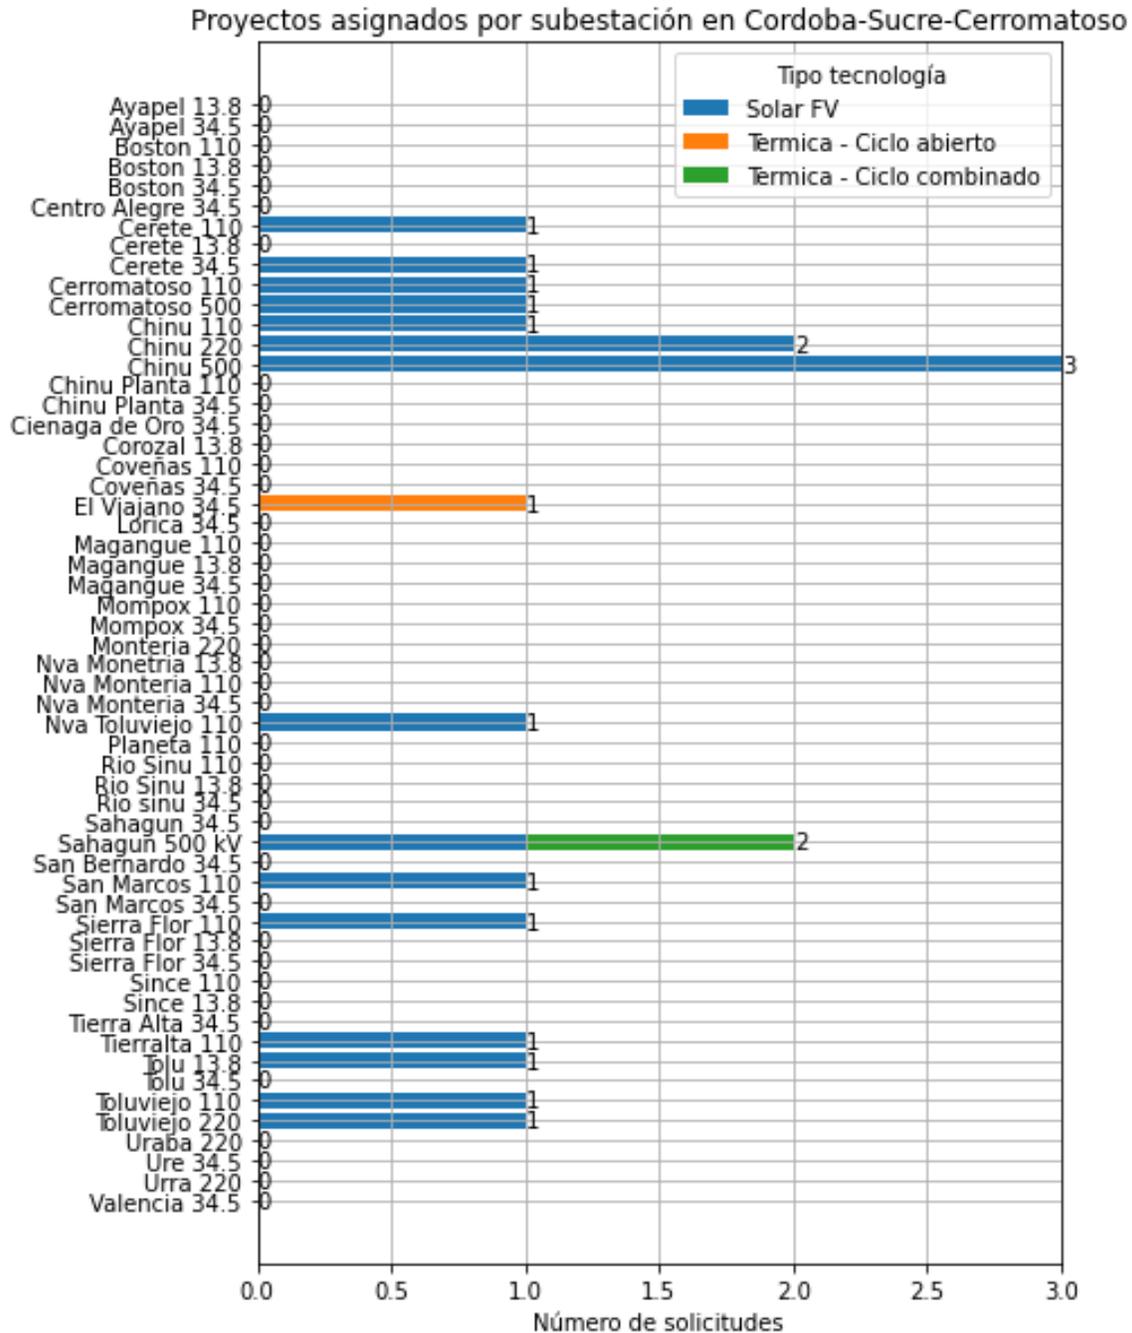


Figura 7. Número de proyectos asignados por subestación en Cordoba-Sucre-Cerromatoso.

Además, en la figura 8 se observa que en la subestación Chinu 500 presentó la mayor capacidad de transporte asignada con 549 MW..

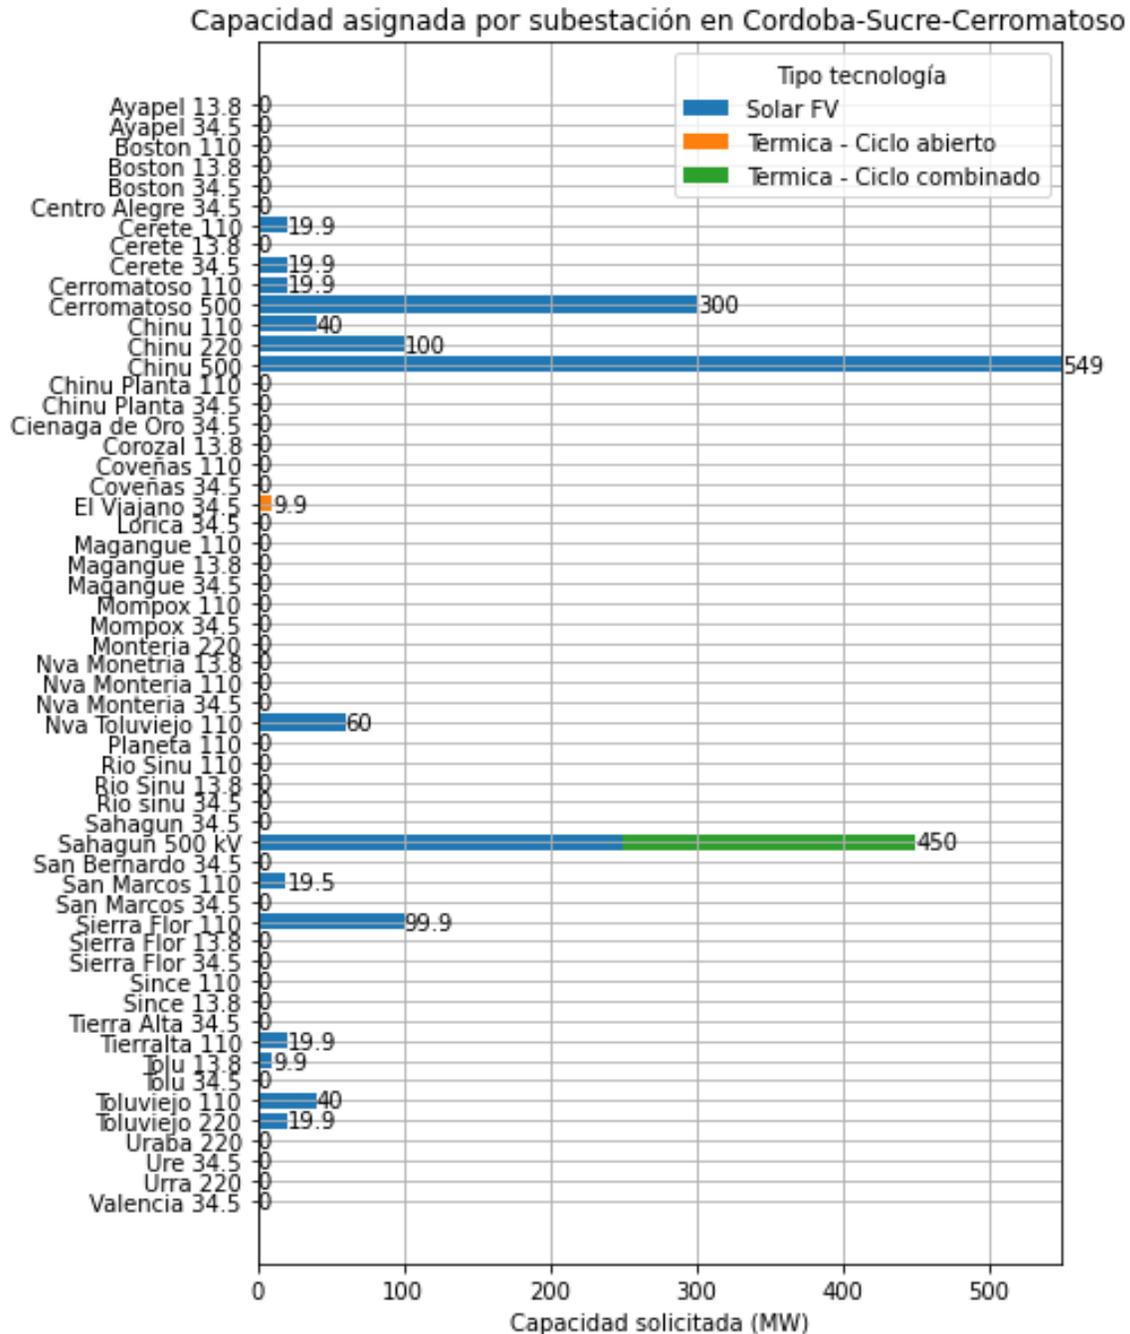


Figura 8. Capacidad de proyectos asignados por subestación en Córdoba-Sucre-Cerromatoso.

Finalmente, en las figuras 9 y 10 se hace una categorización de las solicitudes de conexión asignadas en la subárea(s) Córdoba-Sucre-Cerromatoso a partir de la Fecha de Puesta en Operación – FPO otorgada y del tipo de tecnología en la cual se basan dichas solicitudes, en donde se desataca el año 2026 como el año en el que se presentaron mayor cantidad de FPO.

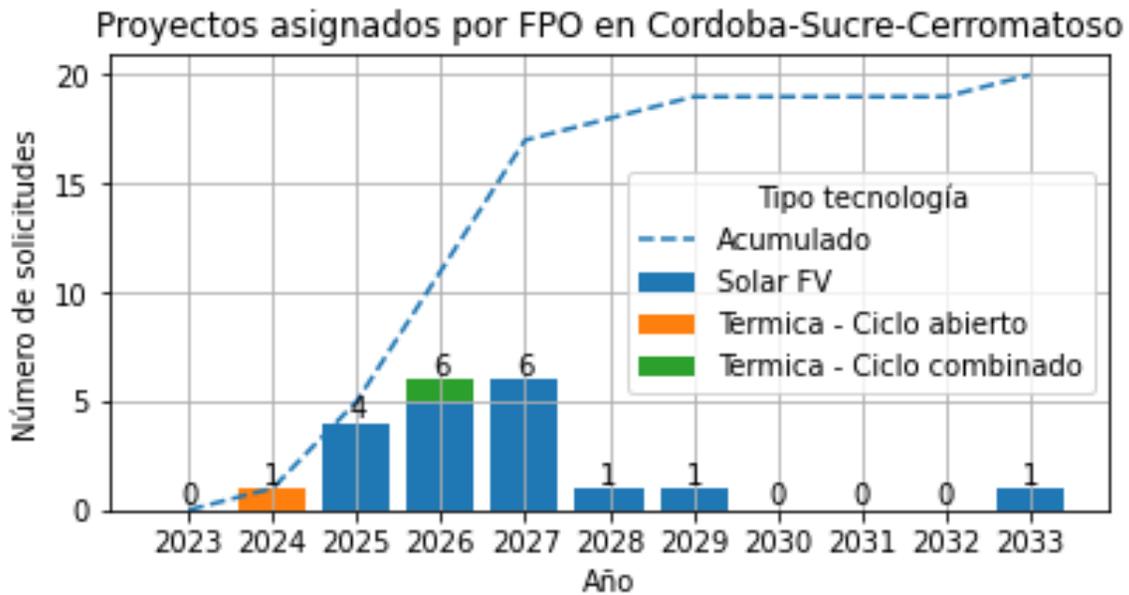


Figura 9. Número de proyectos asignados por fpo en Córdoba-Sucre-Cerromatoso.

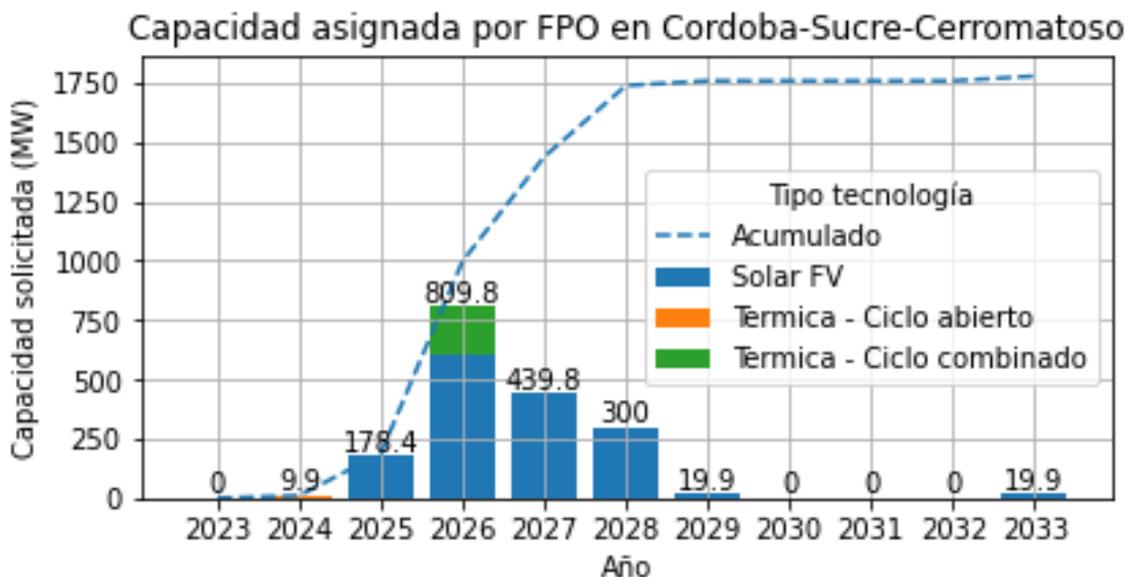


Figura 10. Capacidad de proyectos asignados por fpo en Córdoba-Sucre-Cerromatoso.