


Figura 1. Diagrama esquemático San Lorenzo 230 kV
(Prepublicación)

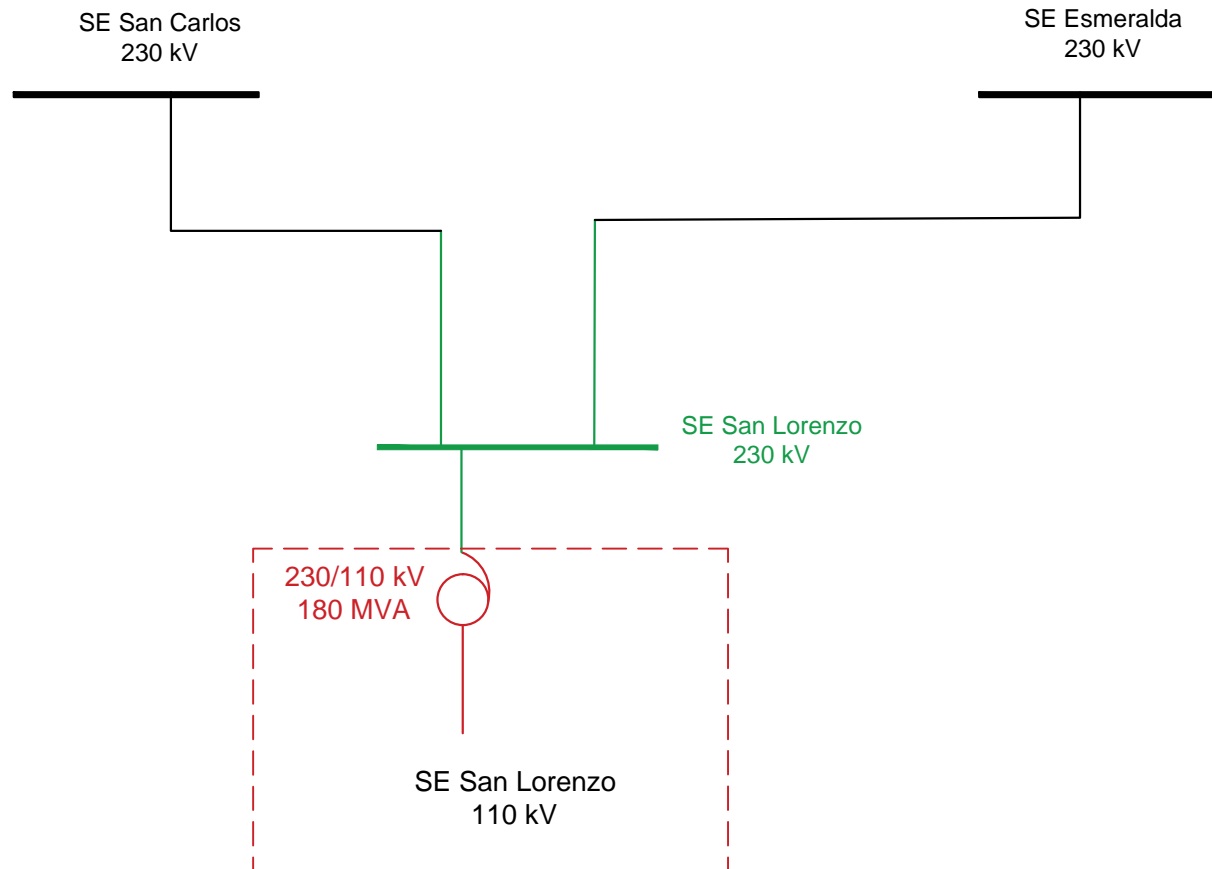

Nota: El banco de transformadores 230/ 110 kV 180 MVA y la bahía a 100 kV, no hacen parte de la presente convocatoria